

JUDEȚUL GIURGIU
ORAȘ BOLINTIN-VALE
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind ocuparea domeniului public al orașului Bolintin-Vale de către S.C. General Mih Instal S.R.L. pentru obiectivul ”**Extindere rețea distribuție, racord gaze naturale și post transformare oraș Bolintin-Vale, județul Giurgiu**”

CONSILIUL LOCAL AL ORĂȘULUI BOLINTIN - VALE

Având în vedere:

Cererea S.C. General Mih Instal S.R.L. înregistrată cu nr. 11679 din 11.08.2025;

Referatul de aprobare al primarului privind necesitatea și oportunitatea proiectului de hotărâre nr. 19.901/19.09.2025;

Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Bolintin-Vale nr. 19.900/19.09.2025;

Avizul Comisiei pentru organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului, conservarea monumentelor istorice și arhitectură și al Comisiei juridice și pentru apărarea ordinii publice;

Văzând și prevederile art. 45 alin5 din Legea energiei electrice și gazelor naturale nr. 123/2012, ale Legii nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, precum și ale H.G. nr. 968/2002 privind atestarea domeniului public al județului Giurgiu precum și al municipiului Giurgiu, al orașelor și comunelor din județul Giurgiu;

În temeiul art. 196 alin. 1 lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă ocuparea unei suprafețe de teren de 41,25 mp pe o lungime de 82,5 ml definitiv și 82,5 mp, temporar, din domeniul public al orașului Bolintin-Vale, județul Giurgiu conform proiectului ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, de către S.C. General Mih Instal S.R.L pentru obiectivul ” **Extindere rețea distribuție, racord gaze naturale și post transformare oraș Bolintin-Vale, județul Giurgiu.**”

Art.2. Serviciul pentru Administrarea Domeniului Public va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Zamfir Leontin




CONTRASEMNEAZĂ
Secretar General
Rodica Bran

Bolintin-Vale.....25.09.2025
Nr.....66

Către,

PRIMARIA BOLINTIN-VALE

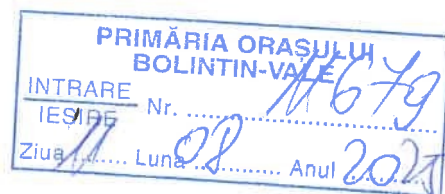

C E R E R E

pentru emiterea acordului consiliului local

Subsemnatul GENERAL MIH INSTAL GAZ SRL , CUI RO 46119833, cu domiciliul/sediul în județul ILFOV, municipiul/orașul/comuna PANTELIMON, cod poștal 077145, str. INTR. ION CREANGA nr. 19H, telefon 0784.682.171, e-mail generalmihinstalgaz@gmail.com , vă rog sa binevoiți a-mi elibera ACORDUL CONSILIULUI LOCAL , pentru imobilul situat în județul GIURGIU, municipiul/orașul/comuna BOLINTIN-VALE, str. TRANDARIFIRILOR FN NC.37007, beneficiar TOCOS MARINELA.

Avizul fiindu-mi necesar pentru : EXECUTIE EXTINDERE CONDUCTA STTADALA SI RACORD GAZE NATURALE .

DATA

SEMNĂTUR



ROMÂNIA
JUDEȚUL GIURGIU
PRIMĂRIA ORAȘULUI BOLINTIN VALE
PRIMAR
Nr. 6350 din 17.06.2025

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr. 157 din 17.06.2025

În scopul: **Extindere rețea distribuție gaze naturale si bransament gaze naturale strada Trandafirilor nr.**

Ca urmare cererii adresate de⁽¹⁾ S.C. NEOGAS GRID S.A. prin S.C. GENERAL MIH INSTAL GAZ S.R.L. pentru Tocoș Marinela cu domiciliul/sediul(2) în județul municipiul/ orașul/ comuna București satul (sectorul) 1 cod poștal strada -, et. -, ap. -, telefon/ fax -, e-mail -, înregistrată lanr. 6350 din 06.06.2025.

pentru imobilul – teren – situat în județul Giurgiu, orasul Bolintin-Vale, cod poștal 085100, Strada Trandafirilor nr. FN, bl. -, sc. -, et. -, ap. - sau identificat prin⁽³⁾ - număr cadastral: 37007, număr carte funciară: 37007, tarla: -, parcelă: -, lot: -.

În temeiul reglementărilor Documentației de urbanism nr. 215/2015, faza PUG/PUZ/PUD, aprobată cu Hotărârea Consiliului Local nr. 110 din 31.10.2017,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:

1. REGIMUL JURIDIC

St=80m teren intravilan Domeniul Public al orașului Bolintin-Vale, St=50m teren intravilan cu destinația drum de acces și racord aferent St=2,5m folosit temporar de S.C. NEOGAS GRID S.A.

2. REGIMUL ECONOMIC

Folosința actuală: St=80m teren intravilan Domeniul Public al orașului Bolintin-Vale, St=50m teren intravilan cu destinația drum de acces și racord aferent St=2,5m.

Destinația propusă: extindere rețea distribuție gaze naturale și bransament gaze naturale strada Trandafirilor nr. 37007, C2.

3. REGIMUL TEHNIC

În conformitate cu Planul General de Urbanism și Regulamentul Local de Urbanism aprobat prin H.C.L. nr. 110 din 31.10.2017 sunt permise lucrări de extindere rețea de distribuție gaze naturale.

**Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat pentru
Extindere rețea distribuție gaze naturale și bransament gaze naturale strada
Trandafirilor nr. 37007, C2..**

Certificatul de urbanism nu tine loc de autorizatie de construire / desfiintare si nu confera dreptul de a executa lucrari de constructii.

4.OBLIGATII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

In scopul elaborarii documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii-de construire/de desfiintare-solicitantul se va adresa autoritatii competente pentru protectia mediului:

Agentia Pentru Protectia Mediului Giurgiu; Sos.Bucuresti;bl.111;sc.A+B;

In aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE(Directiva EIA)privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului, modificata prin Directiva Consiliului 97/11/CE si prin Directiva Consiliului si Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri si programe in legatura cu mediul si modificarea, cu privire la participarea publicului accesul la justitie, a Directivei 96/61/CE,prin certificatul de urbanism se comunica solicitantului obligatia de a contacta autoritatea teritoriala de mediu pentru ca aceasta sa analizeze si sa decida, dupa caz, incadrarea/neincadrarea proiectului investitiei publice/private in lista proiectelor supuse evaluarii impactului asupra mediului.

In aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfasoara dupa emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii la autoritatea administratiei publice competente.

In vederea satisfacerii cerintelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competenta pentru protectia mediului stabileste mecanismul asigurarii consultarii publice, centralizarii optiunilor publicului si al formarii unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investitiei in acord cu rezultatele consultarii publice.

In aceste conditii:

Dupa primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligatia de a se prezenta la autoritatea competenta pentru protectia mediului in vederea evaluarii initiale a investitiei si stabilirii demararii procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si/sau a procedurii de evaluare adecvata.In urma evaluarii initiale a notificarii privind intentia de realizare a proiectului se va emite punctul de vedere al autoritatii competente pentru protectia mediului.

In situatia in care autoritatea compatenta pentru protectia mediului stabileste efectuarea evaluarii efectelor impactului asupra mediului si/sau a evaluarii adecvate, solicitantul are obligatia de a notifica acest fapt autoritatii administratiei publice competente cu privire la mentinerea cererii pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii.

In situatia in care autoritatea compatenta pentru protectia mediului stabileste efectuarea evaluarii efectelor impactului asupra mediului si/sau a evaluarii adecvate, solicitantul are obligatia de a notifica acest fapt autoritatii administratiei publice competente cu privire la mentinerea cererii pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii.

4. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE
va fi insotita de urmatoarele documente:

a)-Certificatul de urbanism (copie);

b)-Dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau constructii, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată)

c)-documentație tehnică – DT, după caz (2 exemplare originale)

☒ D.T.A.C.

☐ D.T.O.E.

☐ D.T.A.D.

d) avizele și acordurile de amplasament stabilite prin certificatul de urbanism:

d). 1. avize și acorduri privind unitățile urbane și infrastructura:

☐ alimentare cu apă

☐ gaze naturale

☐ canalizare

☐ telefonizare

☒ alimentare cu energie electrică

☒ salubritate

☐ alimentare cu energie termică

☐ transport urban

Alte avize / acorduri

d) 2. avize și acorduri privind:

☐ securitatea la incendiu

☐ protecția civilă

☐ sănătatea populației

d) 3. avizele/acordurile specifice ale administrației publice centrale și/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:

Refacerea și aducerea terenului pe care au fost executate lucrările la starea inițială

Acord S.A.D.P.

Acordul Consiliului Local al orașului Bolintin-Vale privind folosirea domeniului public.

d) 4. studii de specialitate:

Viză verificador tehnic atestat


e) punctul de vedere/actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului

f) Dovada înregistrării proiectului la Ordinul Arhitecților din România (1 exemplar original)

g) dovada privind achitarea taxelor legale.

Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de 12 luni de la data emiterii.

PRIMAR,
Trăistaru Daniel

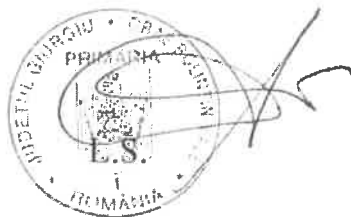

SECRETAR GENERAL,
Bran Rodica

p.ARHITECT ȘEF
Năstase Valentina

Achitat taxa de: 28.00 lei, conform: Chitanta nr. 10848 din 06.06.2025.

PLAN DE SITUATIE
scara 1:500

NC37007-C2

NC37007-C1

1r

NC37006-C1

NC37006-C2

drum servitute

Bransament gaze naturale proiectat
PEHD SDR11 Dn32mm L=2.5m

Conducta gaze naturale proiectata
PEHD SDR11 Dn63mm L=50.0m

Conducta gaze naturale proiectata
PEHD SDR11 Dn63mm L=80.0m

Conducta gaze naturale existenta
RP PEHD SDR11 Dn63mm

pamant

CT

G

G

G

G


PC

GAS

GAS

str. Trandafirilor

SECTIUNE TRANSVERSALA RACORD :

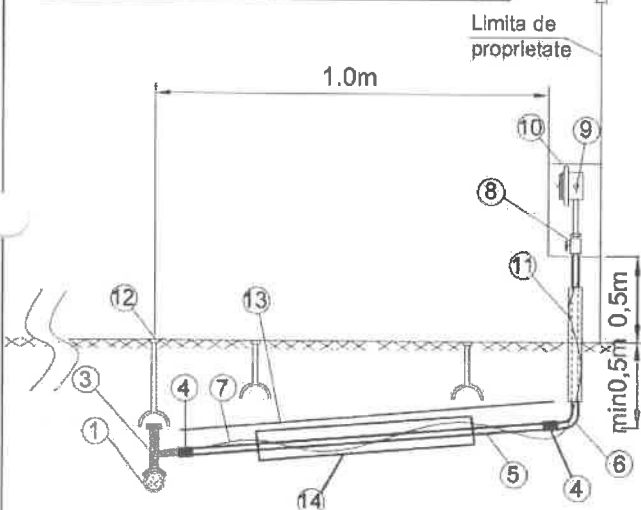


LEGENDA :

- 1 - Conducta gaze RP PEHD Dn63mm proiectata, L=130.0m
- 2 - Imbinare fir trasor
- 3 - Teu bransament cu colier PE100 SDR11 Dn63x32mm
- 4 - Mufa electrofuzibila PE100 SDR11 Dn32mm
- 5 - Bransament gaze RP PE100 SDR11 Dn 32mm, L=2.5m
- 6 - Ralsor (PE100 SDR11 Dn32mm, L=0.5m; OL Ø1", L=1m)
- 7 - Fir trasor Cupru S=1,5mm
- 8 - Robinet sferic Ø1"
- 9 - Regulator de presiune PR-PJ Qmax=10Nmc/h
- 10 - Firida post reglare masurare
- 11 - Manson protector cu rol de rasuflatoare Dn90mm
- 12 - Rasuflatoare cu capac GN
- 13 - Banda galbena de avertizare
- 14 - Tub de protectie -

SCHEMA IZOMETRICA RACORD

CONSUM: $Q_c = 3.87 \text{ Nmc/h}$

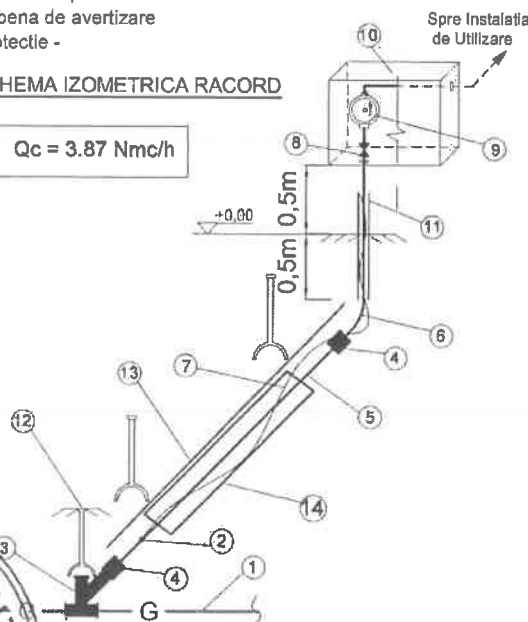

Legenda:

- GAS — Conducta GN RP PE100 SDR11 Dn63mm - existenta pe str. Trandafirilor (drum public)
- G — Conducta GN RP PE100 SDR11 Dn63mm - proiectata L=130m (tronson1 pe drum public cu L1=80m si tronson2 pe drum servitute cu L2=50m)
- Bransament GN RP PE100 SDR11 Dn32mm - proiectat L=2.5m pentru DS-NC37007/C2

CT.....Cap terminal

PC.....Punct cuplare



GOGORICI MIHAILA-TEODORA
PROIECTANT
ING. 4012/0795

URS ION-MARIUS
ING. 4012/0795
PROIECTANT

PROIECTANT

EXECUTANT

S.C. GENERAL MIH INSTALGAZ S.R.L.

Beneficiar:

NEOGAS GRID SA
pentru client TOCOS MARINELA

Proiect nr.
505T/2025

SPECIFICATIE

NUMELE

SEMNATURA

Scara:

SEF PROIECT

Ing. GENUA M.

PROIECTAT

Ing. GOGORICI T.

DESENAT

Data:

2025

Titlu proiect: Extindere conducta stradala GN RP PE100 SDR11 Dn63mm cu L=130.0m si Bransament GN RP PE100 SDR11 Dn32mm cu L=2.5m in Str. Trandafirilor (drum servitute), NC37007/C2, loc. Bolintin-Vale, jud. Giurgiu

Titlu planşa:

PLAN DE SITUATIE

Schema izometrica, sectiune transversala

Faza:


DTAC

PTH+DE


Planşa nr.

1


INAINTE DE LEGATURA IN GAZ

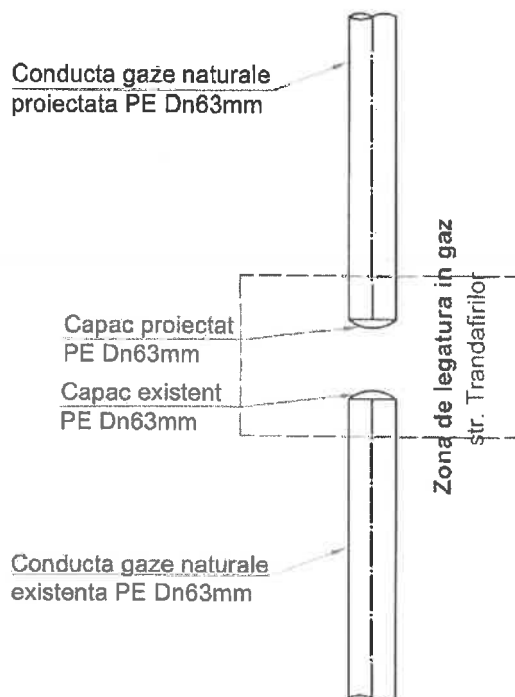


DUPA LEGATURA IN GAZ

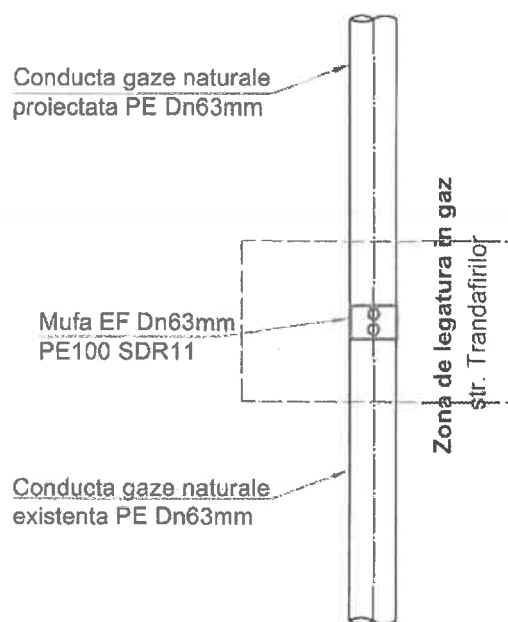

DETALIU RASUFLATOARE ASFALT/ALT PAVAJ/PAMANT

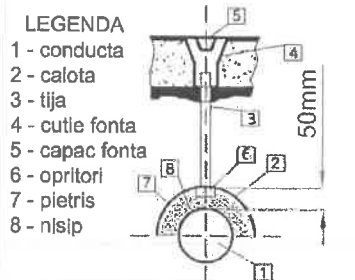

DETALIU SANT CONDUCTA

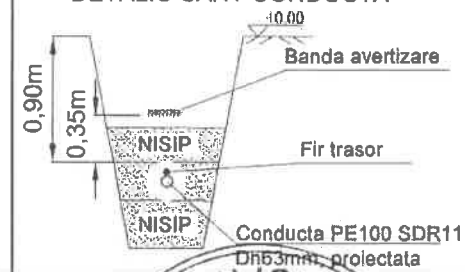

NOTA:

-Probele de presiune cu aer vor fi executate corespunzator treptei de reducere a presiunii, astfel:

- proba de rezistență : $p = 4 \text{ bar}$, $t = 1 \text{ h}$
- proba de etanșitate : $p = 2 \text{ bar}$, $t = 2 \text{ h}$

-In eventualitatea intersectiei cu instalatii subterane, nefigurate pe planul de situatie, racordul de gaze se va monta in tub de protectie din PE 100 SDR26 Dn90x3,5mm. La intersectia cu cabluri electrice, racordul se poate proteja cu pat de caramizi.

-Lucrarea se va executa conform normativului NTPBE-2018



CENUSA ION-MARIUS
INGINER
PROIECTANT
CENUSA ION-MARIUS
CENUSA ION-MARIUS
CENUSA ION-MARIUS

PROIECTANT

EXECUTANT

S.C. GENERAL MIH INSTAL GAZ S.R.L.

Beneficiar:

NEOGAS GRID SA
pentru client TOCOS MARINELA

Proiect nr.
505T/2025

SPECIFICATIE

NUMELE

SEMNATURA

SEF PROIECT

Ing. CENUSA M.

PROIECTAT

Ing. GOGORICI T.

DESENAT

Data:
2025

Titlu proiect: Extindere conducta stradala GN RP PE100 SDR11 Dn63mm cu L=130.0m si Bransament GN RP PE100 SDR11 Dn32mm cu L=2.5m in Str. Trandafirilor (drum servitute), NC37007/C2, loc. Bolnita-Vale, jud. Giurgiu

Titlu planșă:

PLAN DE SITUATIE

Detalii de executie, detalii de cuplare

Faza:
DTAC
PTH+DE

Planșă nr.

2

PLAN DE INCADRARE IN ZONA



Legenda:

- GAS — Conducta GN RP PE100 SDR11 Dn63mm - existenta pe str. Trandafirilor (drum public)
- G — Conducta GN RP PE100 SDR11 Dn63mm - proiectata L=130m
(tronson1 pe drum public cu L1=80m si tronson2 pe drum servitute cu L2=50m)
- ⊕ — Bransament GN RP PE100 SDR11 Dn32mm - proiectat L=2.5m pentru DN NC37007/C2
- CT.....Cap terminal
PC.....Punct cuplare

STAMP: CENUSA ION...
650 501204/30
650 401204/25

OPRESCU ION DANU
ROMANIA
ANRE
NR. V140900130
VGd
A.B.C.D.E.F.
INGINER
VERIFICATOR PROIECTE
CENUSA ION...
INSTALATOR SI PROIECTANT GAZE NATURALE
EGD 501204/30
EGD 401204/15

PROIECTANT

EXECUTANT

S.C. GENERAL MIH INSTAL GAZ S.R.L.

NEOGAS GRID SA
pentru client TOCOS MARINELA

Proiect nr.
5057/2025

SPECIFICATIE	NUMELE	SEMNATURA	Scara:
SEF PROIECT	Ing. CENUSA M.		1:2000
PROIECTAT	Ing. GOGORICI T.		Data:
DESENAT			2025

Titlu proiect: Extindere conducta stradala GN RP PE100 SDR11 Dn63mm cu L=130.0m si Bransament GN RP PE100 SDR11 Dn32mm cu L=2.5m in Str. Trandafirilor (drum servitute), NC37007/C2, loc. Bolintin-Vale, jud. Giurgiu

Titlu planşa:
PLAN DE INCADRARE IN ZONA

Faza:
DTAC
PTH+DE
Plansa nr.
3



NEOGAS
GRID

T: 021 606 44 11

WWW.NEOGAS.RO

NEOGAS GRID S.A. J2067001918406
CUI: RO 20934485
BUCUREȘTI, SECTORUL 1
STR. VASILE ALECSANDRI NR. 4
STR. CONSTANTIN DANIEL NR. 11
CIADIREA A, ZONA 1 ETAJ 2

CLC: PEYGRBOLV121100
F.O.L. BOLINTIN VALE

NR: 20102569 / 19.05.2025

AVIZ TEHNIC DE RACORDARE
la sistemul de distribuție a gazelor naturale

Solicitant: **TOCOS MARINELA**,

1. Ca urmare a Cererii de racordare nr. 168106 din data de 07.05.2025, vă comunicăm Avizul Tehnic de Racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale pentru:

[] înființarea unui sistem de distribuție a gazelor naturale în localitatea, aparținătoare comunei/orasului, județul

[] înființarea unui sistem de distribuție închis în localitatea, aparținătoare comunei/orasului, județul

[] alimentarea cu gaze naturale a locului de consum situat în **BOLINTIN-VALE, str. TRANDAFIRILOR, nr. DS37007C2,**

[] racordarea magistralei directe ce deservește locul de consum situat în str., nr., bl., sc., et., ap., localitatea, comuna, județul

2. Soluția tehnică de racordare impune realizarea următoarelor obiective ale sistemului de distribuție a gazelor naturale:

a) extinderea conductei de distribuție a gazelor naturale din localitatea **BOLINTIN-VALE, str. TRANDAFIRILOR, nr. DS37007C2, jud. Giurgiu**, tip material PE, diametru 63,00 mm, regim Redusa presiune racordată din conducta existentă / propusă pozată pe strada **TRANDAFIRILOR**, tip material PE, diametru 63,00 mm regim de Redusa presiune - extindere propusă în lungime de 130,00 m;

b) redimensionarea conductei de distribuție a gazelor naturale existente în localitatea aparținătoare comunei/orasului/municipiului, județul, pe strada, tip material, regim de presiune bar (Pa) de la diametrul inch/mm la diametrul inch/mm;

c) racord de gaze naturale nou [X] / existent [], tip material PE diametru 32,00 mm, lungime 2,50 m, debit gaze naturale 3,87 m³/h racordat în conducta de distribuție a gazelor naturale de presiune bar (Pa), tip material PE, diametru 63,00 mm, pozată/montată subteran/suprateran pe strada **TRANDAFIRILOR**

d) stație de reglare-măsurare/stație de reglare/stație de măsurare/post de reglare/post de măsurare existență(nou):

- debit gaze naturale 10,00 (m³/h);
- tip regulator cu acționare directă;
- tip contor: Volumetric;
- montare racord gaze naturale în domeniu public/privat
- regimurile presiunii de livrare a gazelor naturale în amonte și în aval de stația de reglare-măsurare/ stația de reglare/ stația de măsurare/ postul de reglare-măsurare/ postul de reglare/ postul de măsurare este de bar (Pa) în amonte și 0.025 bar (Pa) în aval;

e) debit de gaze naturale aprobat: 3,87 m³/h;

3. În funcție de lucrările necesare a fi realizate pentru alimentarea cu gaze naturale a obiectivului prevăzut la pct. 1, ATR este însoțit de următoarele documente, respectiv:

a)

b)

Prezentul ATR este valabil pe toată durata de funcționare a racordului sau până la emiterea unui nou ATR pentru același racord.

Valabilitatea prezentului ATR încetează :

a) la emiterea unui nou ATR pentru același racord;

b) la cererea CF3 în urma depunerii unei solicitări pentru dezafectarea instalației de racordare;



c) la încetarea valabilității aprobărilor legale în baza cărora a fost emis ATR pentru orice temei, dispusă de instanțele de contencios administrativ prin hotărâre judecătorească definitivă;

d) la clasarea cererii de racordare la SD;

e) la emiterea unui refuz de racordare la SD;

f) la rezilierea contractului de racordare la SD.

5. Prezentul ATR sta la baza întocmirii, după caz, a:

a) proiectului pentru autorizarea executării/proiectului tehnic aferent execuției instalației de racordare;

b) proiectului pentru autorizarea executării/proiectului tehnic aferent execuției extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor necesare/necesare realizării racordării la SD;

c) documentației tehnice/proiectului tehnic necesare/necesare execuției instalației de utilizare a gazelor naturale aferente locului de consum al solicitantului.

6. Finanțarea instalației de racordare sau a lucrărilor necesare realizării racordării la SD se realizează astfel:

- de către OSD în limita valorii medii a unui racord, diferența în plus față de valoarea tarifului de racordare calculat, urmând a fi suportată de către Solicitantul casnic, sau integral de solicitant acesta având dreptul să recupereze valoarea medie a unui racord;

- de către Solicitant integral, în cazul clientului noncasnic;

- de către Solicitant și OSD, în cota-parte conform prevederilor prezentului regulament, în cazul realizării extinderilor/redimensionării obiectivelor;

- de către Solicitant, integral, în cazul realizării conductei magistrale și a racordului aferent.

7. Termenul total pentru proiectarea, obținerea acordului/autorizației pentru execuție, recepția și punerea în funcțiune a:

- Instalației de racordare este de maximum 90 zile;

- Extinderii/redimensionării conductei de distribuție necesare racordării este de maximum 180 zile;

- Redimensionarea PRM/SRM/PM/SM existentă este de maximum 180 zile;

- Conductei magistrale directă este de maximum 180 zile.

8. Termenul total pentru proiectarea, execuția, recepția tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale, aferente locului de consum al solicitantului, viitor client final casnic sau noncasnic, este de regula de:

a) maximum 30 de zile de la data încheierii contractului de racordare la SD, pentru imobilul construit în care se amplasează aparatele consumatoare de combustibili gazeși;

b) maximum 90 de zile de la data încheierii contractului de racordare la SD, pentru imobilul ce urmează să fie construit și în care urmează să se amplaseze aparatele consumatoare de combustibili gazeși.

Punerea în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale aferente locului de consum al solicitantului, prevăzut mai sus, se realizează în termenele prevăzute la art. 25 alin. (1) lit. a) din Procedura privind proiectarea, verificarea proiectului tehnic, Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 156/2020.

9. Prezentul ATR nu conține informații tehnice referitoare la tipul materialului tubular, diametrul, lungimea sau la pozarea /montarea subterană /suprațerană a instalației de utilizare a gazelor naturale aferente locului de consum al solicitantului.

10. Alte informații:

Reprezentantul legal al operatorului
sistemului de distribuție a gazelor naturale

Scrieți aici - BOLINTIN VALE

Nume și prenume: Iag

Scrieți aici

Data: 19.05.2025